

Neiva,

Señores
Jairo Castañeda,
Nora Fierro De Castañeda,
E mail norafierro@live.com

asunto: Notificación por medio electrónico de la resolución No. 1538 de 28 MAY 2025, referente a la aprobación de los diseños y planos presentados de la concesión de aguas superficiales de una fuente hídrica reglamentada.

Por medio de la presente; y en concordancia con lo establecido en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011, me permito remitir el acto administrativo mencionado en el asunto. La notificación electrónica quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el usuario acceda al acto administrativo, fecha y hora que será certificada a través de la Empresa de Servicios Postales S.A.

Cordialmente,



JUAN CARLOS ORTIZ CUELLAR
Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental

Proyectó: Cbahamón
Profesional Especializado SRCA


Concesión de aguas superficiales

Sede Principal

f CAM
X CAMHUILA
@ cam_huila
CAMHUILA

📍 Carrera 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedes
Neiva - Huila (Colombia)
✉ radicación@cam.gov.co
☎ (608) 866 4454
🌐 www.cam.gov.co



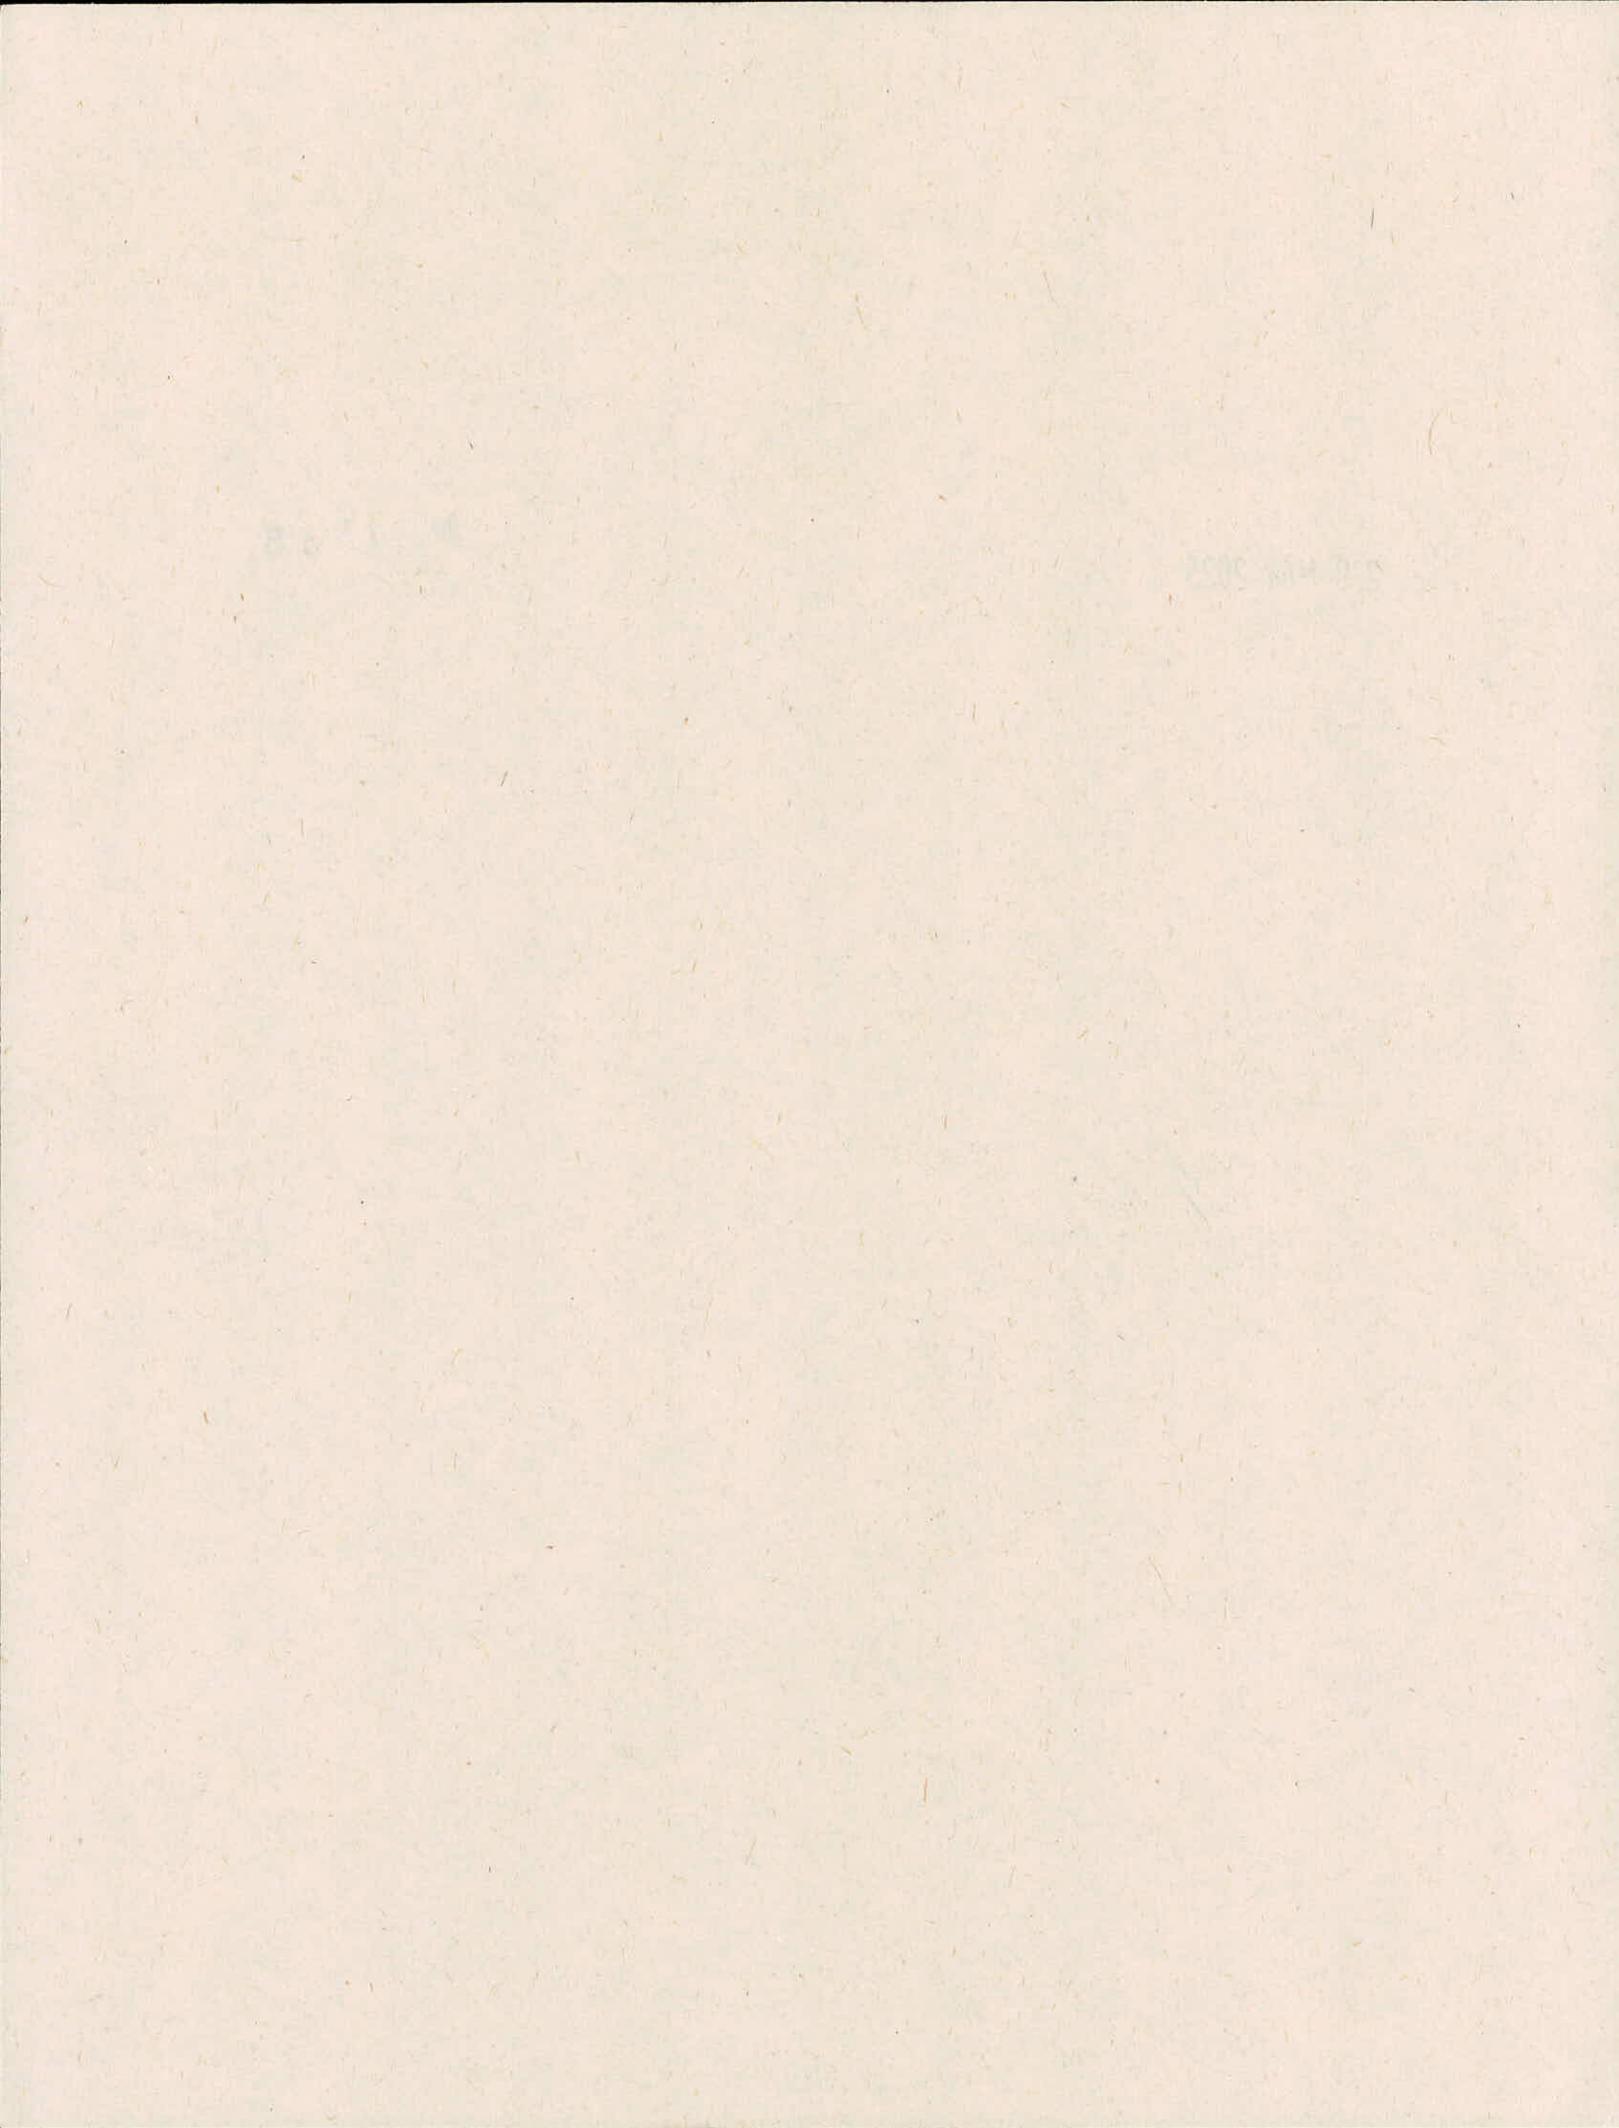



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

RESOLUCIÓN No.

(28 MAY 2025, 1538)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNOS DISEÑOS Y PLANOS DE
OBRAS DE CONTROL DE CAUDALES DE LA CORRIENTE RIO TUNE,
QUEBRADA LA GUAGUA Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS**

EL SUBDIRECTOR DE REGULACION Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEY 99 DE 1993, Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA DIRECCION GENERAL SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 4041 de 2017, MODIFICADA BAJO LAS RESOLUCIÓN Nos. 104 de 2019, 466 DE 2020, 2747 DE 2022 Y 864 de 2024,

CONSIDERANDO

Mediante Resolución CAM No. 3946 del 30 de diciembre del 2021 se "reglamenta los usos y aprovechamiento de las aguas superficiales de uso público – Río Tune, Quebrada La Guagua y sus principales tributarios que discurren por los municipios de Teruel y Palermo, en el Departamento del Huila", en cuyo Artículo Tercero y Artículo Cuarto se menciona lo siguiente:

***ARTÍCULO TERCERO.** Los usuarios de las aguas del Río Tune, Quebrada La Guagua y sus principales tributarios que discurren por los municipios de Teruel y Palermo, quedan obligados a construir las obras hidráulicas necesarias para la captación, conducción, reparto, distribución y control de los caudales asignados a sus respectivos predios por derivaciones a sus costas. Las obras existentes se podrán utilizar adaptándolas al control de los caudales asignados. Cada usuario de las aguas de estas corrientes hídricas deberá mantener en perfecto estado de conservación y limpieza los cauces derivados, con el fin de mantener la capacidad suficiente para transportar los caudales asignados. En todo caso las obras de captación deberán estar provistas de los elementos necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua que se derive.*

***ARTÍCULO CUARTO.** Los concesionarios del recurso hídrico reglamentado por usos deberán presentar los planos y diseños de las obras de control de caudal que trata el artículo anterior, en un término no mayor a 60 días, dando cumplimiento a lo descrito en el Artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015. Las obras que deban emprenderse o modificarse deben ejecutarse sobre la base de planos previamente aprobados. Ciento veinte (120) días después de aprobados los planos, las obras deben estar terminadas para ser recibidas por la Corporación y autorizar su funcionamiento.*

Que mediante Radicado CAM No. 2024-S 26468 del 10 de septiembre de 2024, se hace requerimiento por visita de seguimiento, para dar cumplimiento al Artículo Tercero y Artículo Cuarto referente a las obras de medición y control de caudal.



**RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO**

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Que mediante Radicado CAM No. 2024-E 35127 de 28 de noviembre de 2024, el señor Jairo Castañeda, identificado con C.C No. 4.922.006 de Palermo (Huila) y Nora Fierro De Castañeda, identificado con C.C. No. 26.534.928 de Palermo (Huila) actuando como titulares de la concesión otorgada, en cumplimiento al Artículo Tercero y Artículo Cuarto, presenta los cálculos y diseños de la obra de control de caudal propuesta (Vertedero Rectangular de Pared Delgada).

Que el profesional especializado de la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental rindió el concepto técnico de fecha 31 de marzo de 2025, del cual fue muy claro en establecer entre otros aspectos lo siguiente:

(.....)

1. ASPECTOS TECNICOS EVALUADOS

El decreto 1076 de 2015 que retoma el articulado del Código de recursos naturales y el Decreto 1541 de 1978 establece las siguientes precisiones:

DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.1.

Obras hidráulicas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 del Decreto - Ley 2811 de 1974, las disposiciones de esta sección tienen por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y para su defensa y conservación, sin perjuicio de las funciones, corresponden al Ministerio de Obras Públicas (Decreto 1541 de 1978, art. 183).

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2.

Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. (Decreto 1541 de 1978, art. 184).

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5.

Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:



**RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO**

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones.

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no podrá ser iniciado. (Decreto 1541 de 1978, art. 188).

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.6.

Obligaciones de proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos. Los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria, planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro por la Autoridad Ambiental competente. (Decreto 1541 de 1978, art. 191).

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.7.

Obligaciones para proyectos que incluyan construcciones como presas, diques, compuertas, vertederos, pasos de vías públicas. Los proyectos que incluyen construcciones como presas, diques, compuertas, vertederos, pasos de vías públicas, en cuya construcción sea necesario garantizar a terceros contra posibles perjuicios que puedan ocasionarse por deficiencia de diseños, de localización o de ejecución de la obra, deberán ir acompañados además de los que se requieren en el artículo 2.2.3.2.19.5, letra a) de este Decreto, de una memoria técnica detallada sobre el cálculo estructural e hidráulico de las obras. (Decreto 1541 de 1978, art. 192).

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.8.

Planos y escalas. Los planos exigidos por esta sección se deberán presentar por triplicado en planchas de 100 x 70 centímetros y a las siguientes escalas: a. Para planos generales de localización; escala 1:10.000 hasta 1:25.000 preferiblemente deducidos de cartas geográficas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", b. Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares para la medición planimétrica y topográfica, se utilizarán escalas: 1: 1 .000 hasta 1: 5.000; c. Para perfiles escala horizontal 1:1.000 hasta 1:2.000 y escala vertical de 1:50 hasta 1:200 d. Para obras civiles, de 1:25 hasta 1:100, y e. Para detalles de 1:10 hasta 1:50 (Decreto 1541 de 1978, art. 194).

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.9.

Estudio, aprobación y registro de los planos. Los planos acompañados de las memorias descriptivas y cálculos hidráulicos y estructurales serán presentados a la Autoridad Ambiental competente y una vez aprobados por ésta, tanto el original como los duplicados, con la constancia de la aprobación serán registrados en la forma prevista en el capítulo 4 del presente título Para el estudio de los planos y



**RESOLUCIÓN LICENCIA Y/O
PERMISO**

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

memorias descriptivas y cálculos estructurales que presenten los usuarios conforme a esta sección, así como para la aprobación de las obras una vez construidas, la Autoridad Ambiental competente-podrá solicitar la colaboración del Ministerio de Transporte y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.15.

De los profesionales. Los proyectos a que se refiere la presente sección serán realizados y formados por profesionales idóneos titulados de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes. (Decreto 1541 de 1978, art. 201).

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.16.

Construcción de obras. Aprobados los planos y memorias técnicas por la Autoridad Ambiental competente los concesionarios o permisionarios deberán construir las obras dentro del término que se fije; una vez construidas las someterá a estudio para su aprobación. (Decreto 1541 de 1978, art. 202).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El solicitante presenta lo siguiente:

El ingeniero Juan Sebastian Calceto Garavito, egresado de la Universidad Surcolombiana, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1075281317 de Neiva (Huila) y con matrícula profesional No. 161037-0712957 TLM, y el ingeniero Bairo Antonio Rojas Beltrán, egresado de La Universidad Del Cauca, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1075264135 de Palestina (Huila) y con matrícula profesional No. 70238-276283, presentaron como obra de captación y control los planos para la Medición de Caudal mediante Vertedero Rectangular de Pared Delgada, anexando además las memorias de cálculo de las obras hidráulicas y los respectivos planos.

2.1. Introducción

El uso eficiente y ahorro del agua es fundamental para realizar un desarrollo sostenible de los proyectos agropecuarios que se desarrollan en la región. Siendo la medición de caudal una herramienta fundamental para garantizar el caudal concesionado y detectar fugas o pérdidas de agua en la unidad productiva cuando estas se presenten. En este sentido, se presenta las memorias de cálculo del diseño de obra de control de caudal para el predio El Porvenir, ubicado en la vereda Farfán del municipio de Palermo departamento del Huila y del cual hacen parte de cultivos rotacionales y que son de propiedad de la Señora Nora Fierro de Castañeda y Jairo Castañeda.

La unidad productiva ubicado en el lote El Porvenir cuenta con concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica denominada Río Tune mediante resolución CAM No 3946 de 2021 "Por la cual se reglamenta los usos y aprovechamiento de las aguas superficiales de uso público- Río Tune, Quebrada la Guagua y sus principales

tributarios", con un caudal total asignado para el predio de 30 lps en época de invierno y de 20 lps para época de verano, destinados para uso agrícola. Debido a que en esta resolución se encuentran varios lotes con sus respectivos caudales asignados, se diseñará obra de control para derivar el caudal concesionado al predio objeto de esta memoria de cálculo y que se encuentra en dicha resolución.

En el presente informe técnico se presenta el análisis y diseño de la obra de control que más se ajusta al caudal concesionado, facilidad de construcción y economía en la estructura hidráulica.

2.2. Obra de Control

Para realizar mediciones directas en corrientes superficiales se pueden utilizar diferentes métodos como; medidores Parshall, vertederos, correntómetros, estaciones de aforo, entre otros. La selección del método depende de su costo, operación, durabilidad, características del sitio, caudal a medir, entre otros.


Para medir el caudal de ingreso al lote El Porvenir se escogió la opción de un vertedero debido a su fácil construcción, operación y cantidad de caudal a medir.

2.2.1. Vertedero

Cuando la descarga del líquido se efectúa por encima de un muro o una placa y a superficie libre, la estructura hidráulica en la que ocurre se llama vertedero; éste puede presentar diferentes formas según las finalidades a que se destine.

Los vertederos pueden clasificarse de diferentes maneras según su forma, el espesor de la pared, el tipo de descarga y el número de contracciones laterales. A continuación, se ilustran los diferentes tipos de vertederos según su forma geométrica.

Figura 1 Formas de vertedero

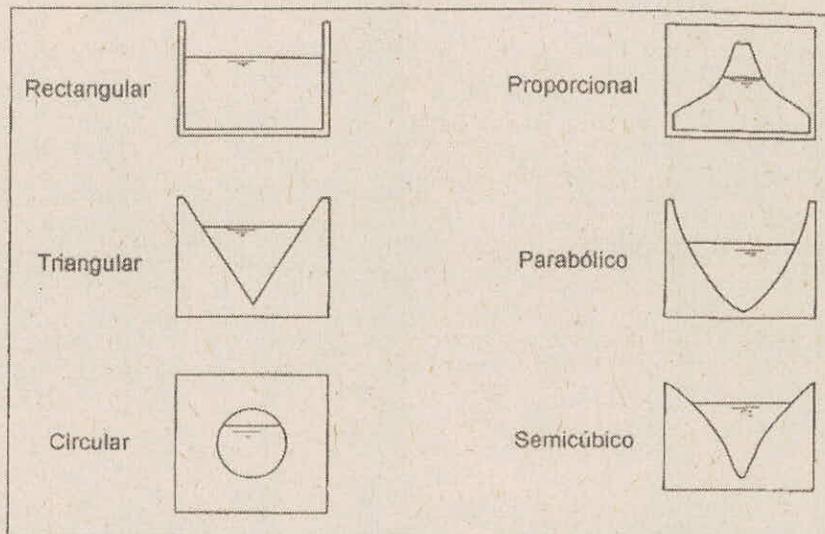


Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado, López 2003


Los vertederos más utilizados por su facilidad de construcción y calibración son los rectangulares y los triangulares. Los vertederos pueden ser de pared gruesa o delgada; el más común para mediciones en corrientes superficiales es el de pared delgada. Pueden trabajar en descarga libre o parcialmente sumergida, pero es preferible la condición de descarga libre.

2.2.2. Ecuación General de los Vertederos

Para el diseño del vertedero de pared delgada se tiene en cuenta la ecuación general del gasto, que sale del principio de conservación de la energía (ecuación de Bernoulli) y principio de continuidad para una línea de corriente entre los puntos 0 y 1, tal como se observa en la siguiente figura.

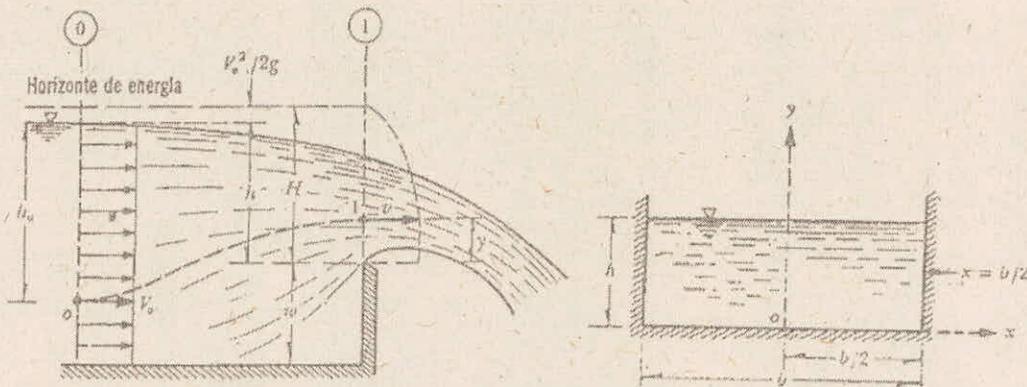

Fuente: Hidráulica General, Sotelo 1997



$$H = h + \frac{V_0^2}{2g}$$

Si w es muy grande, $\frac{V_0^2}{2g}$ es despreciable y $H = h$

$$H = h + \frac{V_0^2}{2g} \sim 0$$

$x = f(y)$ representa la ecuación que define la formula del vertedor
aplicando Bernulli entre el punto 0 y el punto 1, se tiene

$$h_0 + \frac{V_0^2}{2g} = h_0 - h + \frac{V^2}{2g}$$

$$H = h + \frac{V_0^2}{2g} \sim 0 = y + \frac{V^2}{2g}$$

$$V = \sqrt{2g(h - y)}$$

$$dA = 2 * \mu * x * dy$$

μ =Coeficiente empírico que considera el efecto de contracción de la lámina vertiente

$$dQ = V * dA$$


$$dQ = 2 * \sqrt{2g} * \mu * x * \sqrt{h - y} * dy$$

$$Q = 2 * \sqrt{2g} * \mu * \int_0^h x \sqrt{h - y} * dy$$

La anterior formula es la ecuación general del gasto para un vertedor de pared delgada, la cual es posible integrar si se conoce la forma del vertedor. Para este caso, debido a la poca pendiente del canal y el caudal, se determina un vertedero rectangular de pared delgada.

2.1.2 Vertedero Rectangular de Pared Delgada

Figura 3 Vertedero rectangular de pared delgada

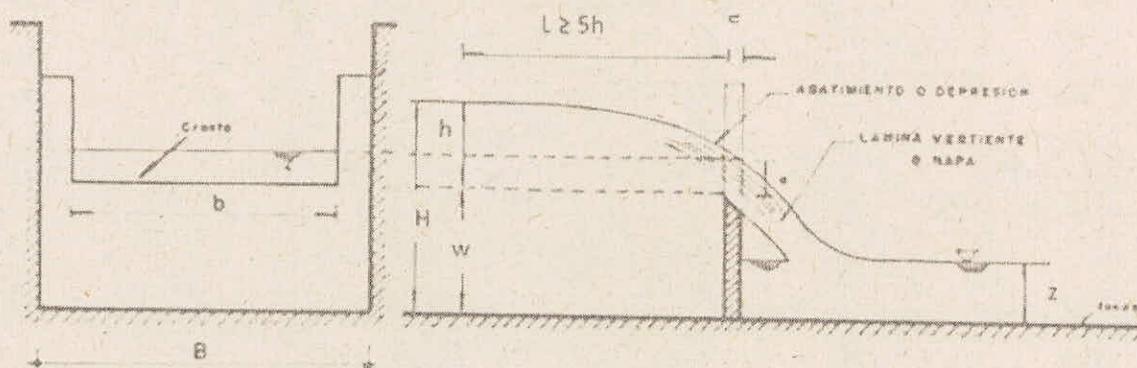

Fuente: Hidráulica General, Sotelo 1997

$$Q = -2 \cdot \sqrt{2g} \cdot \mu \cdot \frac{b}{2} \cdot \int_0^h (h-y)^{\frac{1}{2}} \cdot (-dy)$$

$$Q = -2 \cdot \sqrt{2g} \cdot \mu \cdot \frac{b}{2} \cdot \left[\frac{(h-y)^{3/2}}{3/2} \right]_0^h$$

$$Q = -\frac{2}{3} \cdot \sqrt{2g} \cdot \mu \cdot b \cdot [-(h-0)^{3/2}]$$

$$Q = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{2g} \cdot \mu \cdot b \cdot h^{3/2}$$

Es común escribir la ecuación como:



**RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO**

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

$$Q = C \cdot b \cdot h^{3/2}$$

$$C = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{2g} \cdot \mu = 2.952\mu$$

Para determinar el coeficiente de gasto μ se presenta las siguientes ecuaciones

Tabla 1 Formulas experimentales para determinar el coeficiente de gasto μ

Autor	Formula	Límites de aplicación	Observaciones
Heagly	$\mu = \left[0.6075 - 0.045 \left(\frac{B-b}{B} \right) + \frac{0.0041}{h} \right] \times \left[1 + 0.56 \left(\frac{b}{B} \right)^2 \left(\frac{h}{h+w} \right)^2 \right]$	$0.10m \leq h \leq 0.60m$ $0.50m \leq b \leq 2.00m$ $0.20m \leq w \leq 1.13m$	El primer límite de aplicación es el más importante. Para $h/b > 0.13$ tiene mayor precisión que la fórmula SIAS.
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos (SIAS)	$\mu = \left[0.578 + 0.037 \left(\frac{b}{B} \right)^2 + \frac{3.615 - 3(b/B)^2}{1000h + 1.6} \right] \times \left[1 + 0.5 \left(\frac{b}{B} \right)^4 \left(\frac{h}{h+w} \right)^2 \right]$	$0.025m \leq h \leq 0.80m$ $b \leq 0.3B$ $w \geq 0.30m$ $\frac{h}{B} \leq 1$ en el caso de contracciones laterales.	Para vertedores sin contracciones laterales los límites son: $0.025m \leq h \leq 0.80m$ $0.30m \leq w$ Para $\frac{h}{B} \leq 0.13$, es más precisa que la de Heagly.
Hamilton Smith	$\mu = 0.616 \left(1 - \frac{b}{108} \right)$	$0.075m \leq h \leq 0.60m$ $0.30m \leq b$ $0.30m \leq w$ $h \leq \frac{w}{2}$ $b \leq (B - 2h)$ $\frac{h}{b} \leq 0.5$	Si $B(h+w) < 108h$, se deberá reemplazar en la Ec. General el valor de h por h' donde: $h' = h + 1.4 \left(\frac{V_0^2}{2g} \right)$ donde: $V_0 = \left[\frac{Q}{B(h+w)} \right]$ Es la velocidad de llegada.
Francis	$\mu = 0.623 \left[1 - 0.1n \frac{h}{b} \right] \left[\left(1 + \frac{V_0^2}{2gh} \right)^{1/2} - \left(\frac{V_0^2}{2gh} \right)^{1/2} \right]$	$0.18m \leq h \leq 0.50m$ $2.40m \leq b \leq 3.00m$ $0.60m \leq w \leq 1.50m$ $b \geq 3h$	$V_0 = \frac{Q}{B(h+w)}$ Velocidad de llegada. $n=2$ en vertedores con contracción lateral $n=0$ en vertedores sin contracción lateral.
Rehbock	$\mu = \left[0.6035 + 0.0913 \left(\frac{h + 0.0011}{w} \right) \right] \left[1 + \frac{0.0011}{h} \right]^{2/2}$	$0.01m \leq h \leq 0.90m$ $b \geq 0.30m$ $w \geq 0.06m$ $\frac{h}{w} \leq 1$	Vale solo para vertedores sin contracciones laterales. Es muy precisa y de las más utilizadas por su sencillez.

Fuente: Hidráulica General, Sotelo 1997

2.3. Diseño Obra de Control

El objetivo de la obra hidráulica es garantizar un control de flujo sobre el agua que ingresa al predio del lote El Porvenir, garantizando el caudal concesionado de 20,00lps para época de verano y de 30,00lps para época de invierno y retornando el caudal excedente hacia el río Tune.

No	Condiciones climáticas	Caudal asignado (lps)
1	Verano	20,00
2	Inverno	30,00

Resolución No 3946 de 2021

Teniendo en cuenta que, los caudales asignados a través de la Resolución CAM No. 3946 de 2021 difieren, de acuerdo con las condiciones climáticas, es necesario



**RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO**

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

contemplar dentro del diseño de la obra de control, dos vertederos que garanticen el cumplimiento de las condiciones de caudal concesionado.

En este sentido, se determina el coeficiente de gasto según la fórmula que más aplica al vertedero seleccionado y con base en el coeficiente se calcula finalmente la carga (h) requerida para el caudal concesionado.

La obra de control se proyecta realizar en las coordenadas latitud $2^{\circ}53'37.80''N$ y longitud $75^{\circ}27'36.84''O$, sitio que se encuentra por fuera de la ronda hídrica del Río Tune.

Figura 4 Sitio proyectado para construcción obra de control



Lote El Porvenir

La obra de control se localizará a 16.6m de un drenaje intermitente sin denominación tributario del río Tune tal como se observa en la siguiente imagen.

Figura 5 Localización obra de control y drenaje intermitente



Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

A nivel hidrológico no se evidencia que este drenaje tenga una extensión para generar un caudal por escorrentía que pueda generar afectaciones en el área de estudio. Por otro lado, a nivel geomorfológico no se evidenció en campo ni en las imágenes satelitales un lecho definido con divagaciones laterales o cicatrices definidas por un



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

caudal formador que indiquen eventos torrenciales o avenidas que hayan afectado el sitio de estudio donde se proyecta realizar la obra de control. En el componente ecosistémico la obra se localizará sobre el lote El Porvenir en un área con vegetación conformada por pastos, siendo esta área por su cota terreno la más alta y favorable para irrigar el predio hidráulicamente.

2.4. Diseño Vertedero Rectangular de Pared Delgada

Teniendo en cuenta que la obra de control debe contar con dos vertederos de excesos para garantizar los caudales asignados mediante Resolución CAM No. 3649 de 2021 para las dos temporadas climáticas del país, verano e invierno, se procede a diseñar cada una de estas estructuras:

Caudal de diseño (verano)= 20,00 lps

Caudal de diseño (invierno)= 30,00 lps

Con las propiedades geométricas del canal en tierra y la pendiente se define que la fórmula de Rehbock para un vertedero sin contracciones laterales es la indicada para calcular el coeficiente de gasto.

Donde los límites de aplicación para la fórmula de Rehbock son:

- > $0.01msh \leq 0.80m$
- > $B \geq 0.30m$
- > $W \geq 0.06m$
- > $\frac{h}{w} \leq 1$

$$\mu = \left[0.6035 - 0.0813 * \left(\frac{h + 0.0011}{W} \right) \right] * \left[1 + \frac{h}{h + w} \right]^{\frac{3}{2}} \quad (Ecu. 1)$$

Una vez calculado el coeficiente de gasto mediante la ecuación 1, se calcula el coeficiente de descarga del vertedero mediante la ecuación 2.

$$C = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{2g} \cdot \mu = 2.952\mu \quad (Ecu. 2)$$

Estas tres ecuaciones están correlacionadas y se debe iterar hasta encontrar el valor deseado, los resultados son los siguientes.

Tabla 3 Parámetros del vertedero rectangular de pared delgada para Q= 20 lps

Geometría Vertedero Rectangular					Formula de Rehbock (0.01m<h>0.8m) b>0.3m w≥0.06m			Regleta	Caudal (Q)	
y(m)	B(m)	b(m)	w(m)	h(m)	u	h/w	C	m	m3/s	L/s
0.654	0.85	0.85	0.6	0.065	0.630	0.09	1.85877	0.3	0.02	20.00

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Los anteriores cálculos permiten definir que con una carga (h) de 0,065 m en el vertedero rectangular, se obtiene el caudal concesionado para el predio donde se ubica el Lote El Porvenir. Validando esta carga (h) en el programa HCANALES que calcula el caudal que pasa por un vertedero según sus propiedades geométricas, tipo de vertedero, carga del vertedero y el coeficiente de descarga calculado, se obtiene el mismo resultado (20,00 lps).

Figura 6 Cálculo de caudal en vertedero rectangular de pared delgada

Calculos en vertederos

Vertedero rectangular

Radio del vertedero:

Longitud de cresta (L):

Carga sobre el vertedero (h):

Número de contracciones (n):

Coefficiente de descarga (Cd):

Vertedero triangular


Cresta aguda

Cresta Dragage

Cresta ancha

Vertedero trapecial

Cresta aguda

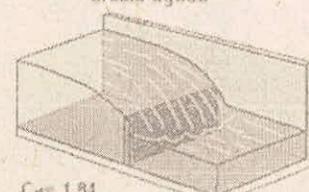

Cd = 1.84

Resultados:

Caudal (Q):

Equacion:

$$Q = C_d \cdot (L - 0.2nh) \cdot h^{3/2}$$

donde

- Q = caudal que fluye por el vertedero, m³/s
- L = longitud de cresta del vertedero, m
- h = carga sobre el vertedero, m
- n = número de contracciones (0, 1 o 2)
- C_d = coeficiente de descarga

Calcular

Limpiar Pantalla

Imprimir

Menú Principal

Calculadora

Fuente: HCANALES



Tabla 3.1 Parámetros del vertedero rectangular de pared delgada para Q= 30 lps

Geometría Vertedero Rectangular					Formula de Rehbock (0.01m<h>0.8m) b>0.3m w≥0.06m			Regleta	Caudal (Q)	
y(m)	B(m)	b(m)	w(m)	h(m)	u	h/w	C	m	m3/s	L/s
0.671	0.85	0.85	0.6	0.071	0.628	0.12	1.85254	0.4	0.03	30.00

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Los anteriores cálculos permiten definir que con una carga (h) de 0,071 m en el vertedero rectangular, se obtiene el caudal concesionado para el predio donde se ubica el Lote El Porvenir. Validando esta carga (h) en el programa HCANALES que calcula el caudal que pasa por un vertedero según sus propiedades geométricas, tipo de vertedero, carga del vertedero y el coeficiente de descarga calculado, se obtiene el mismo resultado (30,00 lps).

Figura 7 Cálculo de caudal en vertedero rectangular de pared delgada

Calculos en vertederos

Vertedero rectangular

Datos del vertedero:

Longitud de cresta (L) m

Carga sobre el vertedero (h) m

Número de contracciones (n)

Coefficiente de descarga (Cd)

Vertedero triangular

Tipo:

- Cresta aguda
- Perfil Creager
- Cresta ancha

Vertedero trapezoidal

Cresta aguda

Cd = 1.84

Resultado:

Caudal (Q) m3/s

l/seg

donde

- Q = caudal que fluye por el vertedero, m³/s
- L = longitud de cresta del vertedero, m
- h = carga sobre el vertedero, m
- n = número de contracciones (0, 1 o 2)
- C_d = coeficiente de descarga

Equación:

$$Q = C_d (L - 0.1nh) h^{3/2}$$

Calcular

Limpiar Pantalla

Imprimir

Menú Principal


Calculadora

Fuente: HCANALES

2.5. Localización de la Regleta de Aforo o Limnómetro

El medidor de la altura de carga (h) debe de ser instalado detrás de la escotadura, a una distancia mayor o igual a $5 \cdot h$ para que no se vea afectado por la curva de descenso del agua a medida que se acerca a la misma. El cero del medidor fija el nivel en el punto más bajo de la escotadura.

Figura 8 Localización Limnómetro

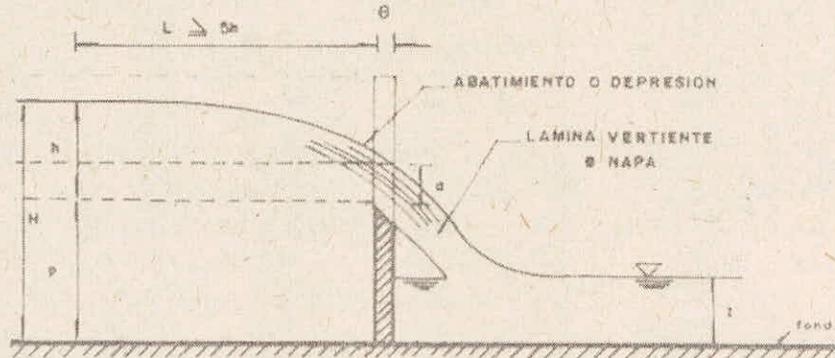

Fuente: Manual de prácticas de laboratorio de hidráulica, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

En este sentido, el Limnómetro o regleta se debe localizar mínimo a 0,30 metros del vertedero rectangular de pared delgada. La regleta se localizará a 0,5 m del vertedero para garantizar la estabilidad del flujo en la medición de la carga hidráulica.

2.6. Curva de Calibración de Caudal

Con base en la ecuación de flujo libre que establece la relación entre profundidad y caudal en el vertedero. Se determina una altura o carga del vertedero (h) de 5,4 cm para el caudal de 20,00 lps y una altura o carga del vertedero (h) de 7,1 cm para el caudal de 30,00 lps. De igual manera, se determina para cada centímetro de la regleta el caudal que pasaría por el vertedero. Esto con el fin de tener una tabla tabulada que permita en cualquier momento conocer el caudal que pasa por la obra hidráulica proyectada.



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Tabla 4 Altura Limnómetro vs caudal para vertedero de 20 LPS

h		Q	
cm	m	m ³ /s	L/s
1,0	0,01	0,001580	1,58
2,0	0,02	0,004469	4,47
3,0	0,03	0,008210	8,21
4,0	0,04	0,012640	12,64
5,0	0,05	0,017664	17,66
5,4	0,054	0,020000	20,00
7,0	0,07	0,029261	29,26
8,0	0,08	0,035750	35,75
9,0	0,09	0,042659	42,66
10,0	0,10	0,049962	49,96
11,0	0,11	0,057641	57,64
12,0	0,12	0,065677	65,68
13,0	0,13	0,074056	74,06
14,0	0,14	0,082763	82,76
15,0	0,15	0,091787	91,79

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S




RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Figura 9 Altura lámina de agua vs caudal para vertedero de 20 LPS

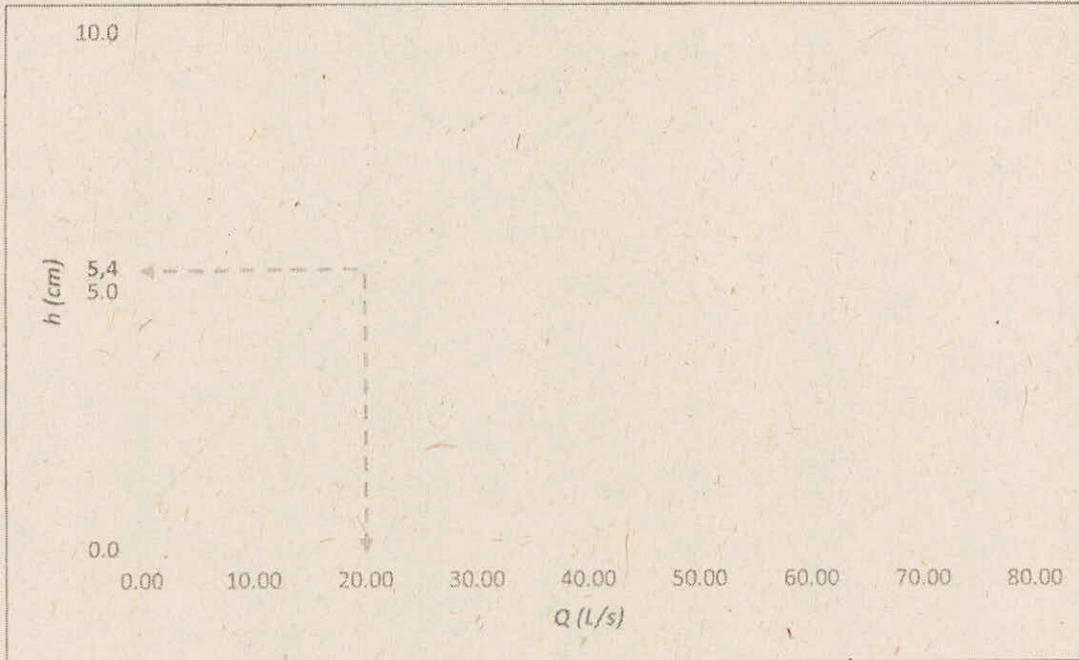

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Como se observa en la gráfica anterior, con una medida de 5,4 cm en la regleta, se obtiene el caudal asignado para el predio donde se ubica el Lore El Porvenir para la temporada seca del año. Si la carga hidráulica disminuye de igual manera disminuye el caudal ingresado. Por el contrario, si h aumenta el caudal aumentará. Para efectos de evitar que el caudal que ingresa al predio sea $> 20,00$ L/s, el agua excedente será dirigida hacia el Río Tune mediante el vertedero de excesos.



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9


Fecha: 05 Jul 18

Tabla 5 Altura Limnómetro vs caudal para vertedero de 30 LPS

h		Q	
cm	m	m ³ /s	L/s
1,0	0,01	0,001575	1,57
2,0	0,02	0,004454	4,45
3,0	0,03	0,008182	8,18
4,0	0,04	0,012597	12,60
5,0	0,05	0,017605	17,61
7,0	0,07	0,029163	29,16
7,1	0,071	0,030000	30,00
8,0	0,08	0,035631	35,63
9,0	0,09	0,042516	42,52
10,0	0,10	0,049795	49,80
11,0	0,11	0,057448	57,45
12,0	0,12	0,065458	65,46
13,0	0,13	0,073808	73,81
14,0	0,14	0,082486	82,49
15,0	0,15	0,091480	91,48


Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Figura 8 Altura lámina de agua vs caudal para vertedero de 30 LPS

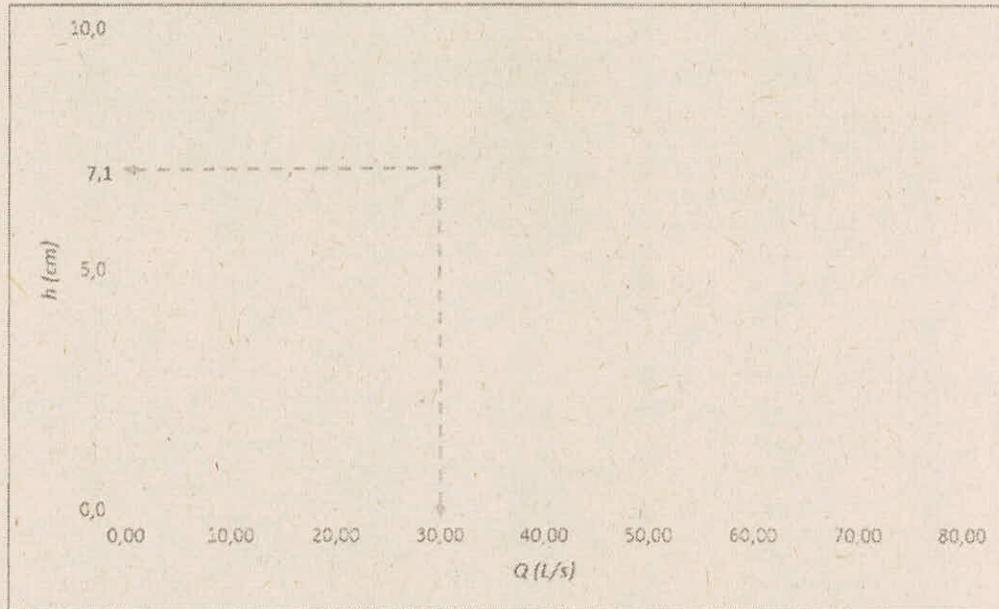

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Figura 10 Obra de control corte A-A'

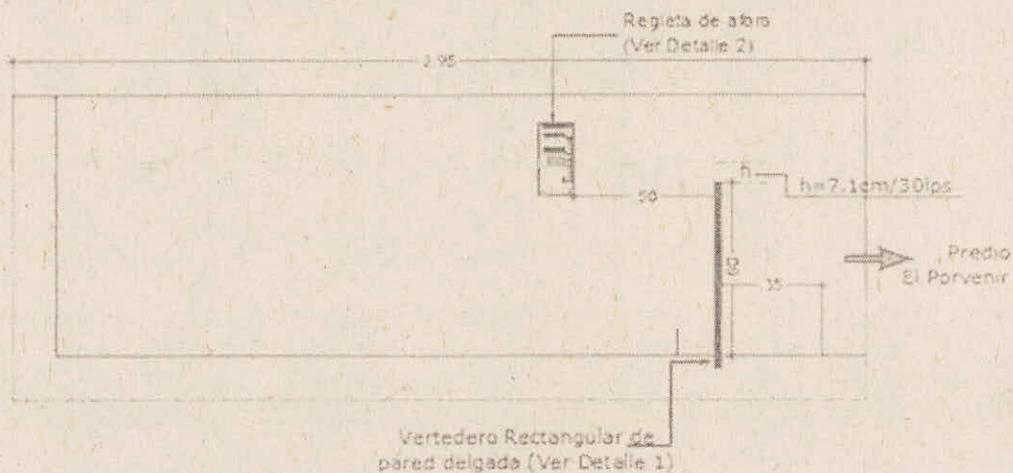

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Para un tirante en el canal de 67, 1 cm y carga de 7, 1 cm se medirá un caudal de 30,00lps en la obra de control, si el tirante aumenta su nivel, el caudal excedente será evacuado por el vertedero de excesos hacia el Río Tune, por otro lado, para un tirante en el canal de 65,4cm y carga de 5,4cm se medirá un caudal de 20,00lps en la misma



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO


Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

obra de control, si el tirante aumenta su nivel, el caudal excedente será evacuado a través de vertedero de excesos.

Figura 11 Obra de Control Vista Frontal

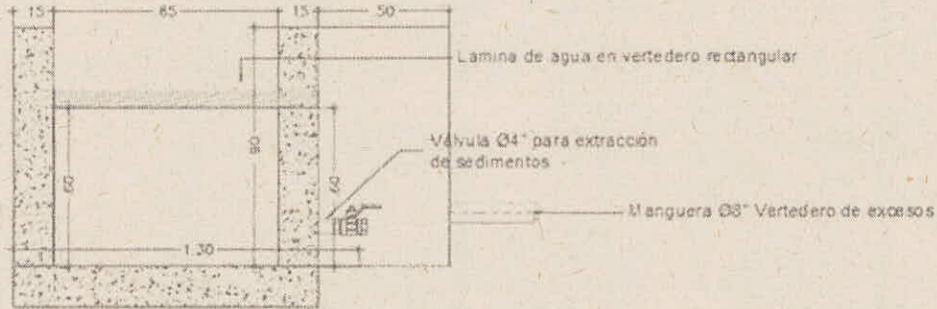

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Para mayor aclaración, ver plano de diseño de obra de control adjunto al presente informe. En la siguiente tabla se muestra el resumen de los cálculos realizados para la obra de control.



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Tabla 6 Diseño Vertedero Rectangular de pared delgada Q= 20 LPS

Diseño vertedero rectangular		
Variable	Medida	Unidad
Caudal de diseño (Q)	0,020	m ³ /s
	20,00L/s	L/s
Tirante en canal (y)	65,4	cm
Altura cresta del vertedero rectangular (w)	60,0	cm
Coefficiente de gasto calculado (μ)	0,630	-
Gravedad de la tierra (g)	9,81	m/s ²
Ancho Vertedero (b)	0,80	m
Relación h/w	0,09	≤ 1 Ok.
Coefficiente de descarga Calculado (C)	1,85877	-
Carga del vertedero Calculado (h)	0,054	m
	5,4	cm

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Tabla 7 Diseño Vertedero Rectangular de pared delgada Q= 30 LPS

Diseño vertedero rectangular		
Variable	Medida	Unidad
Caudal de diseño (Q)	0,030	m ³ /s
	30,00L/s	L/s
Tirante en canal (y)	67,1	cm
Altura cresta del vertedero rectangular (w)	60,0	cm
Coefficiente de gasto calculado (μ)	0,628	-
Gravedad de la tierra (g)	9,81	m/s ²
Ancho Vertedero (b)	0,80	m
Relación h/w	0,12	≤ 1 Ok.
Coefficiente de descarga Calculado (C)	1,85254	-
Carga del vertedero Calculado (h)	0,071	m
	7,1	cm

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

2.7. Aspectos Estructurales

El canal para la obra de control tendrá un ancho libre de 0.80m por 2.95m de longitud. El vertedero rectangular de pared delgada, así como la regleta se diseñan de acuerdo con los cálculos hidráulicos realizados en el capítulo anterior. La estructura será construida en concreto reforzado de $f_c = 3000$ psi y acero de $f_y = 420$ pa o 60000PSI y demandará las siguientes cantidades:



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

2.7.1. Requerimiento de Materiales

Tabla 8 Requerimiento concreto
CONCRETO OBRA DE CONTROL

Descripción	Área (m ²)	Altura (m)	Volumen (m ³)
Placa	4,57	0,150	0,686
Muro 1	0,52	0,900	0,468
Muro 2	0,72	0,900	0,648
Muro 1 Vertedero	0,12	0,654	0,078
Muro 2 Vertedero	0,12	0,671	0,081
TOTAL			1,96

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Tabla 9 Cantidad de materiales requeridos

Tipo de concreto	Resistencia Psi (lb/pulg ²)	Resistencia (kg/cm ²)	Materiales para 1,96 m ³ de concreto				Agua (L)
			Cemento (kg)	Bolsas (50kg)	Arena (m ³)	Grava (m ³)	
1:2:3	3000	210	607,76	12,16	1,10	1,65	352,89

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Si el concreto se prepara en obra, se deben tener las siguientes recomendaciones:

- La mezcla se debe realizar sobre una superficie dura, limpia, no absorbente, plana y nivelada, no debe hacerse directamente sobre el suelo.
- Medir la arena de acuerdo con la dosificación, usando el cajón medidor, esparce sobre la superficie de mezclado.
- Mezclar la arena con el cemento pasando de un lado a otro tantas veces cuanto sea necesario hasta obtener un color uniforme. No deben quedar grumos de cemento.
- Medir la grava con cajón medidor de acuerdo con la dosificación y depositarla sobre mezcla homogénea de cemento y arena.
- Mezclar todos los materiales hasta obtener una distribución uniforme de la grava en toda la mezcla.
- Incorporar el agua de manera cuidadosa, previamente medida, y continuar mezclando en forma enérgica hasta obtener una mezcla homogénea. Al terminar este proceso la mezcla estará lista para su transporte y colocación.



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Tabla 10 Cantidad de hierro

Tipo	φ	Longitud (m)	Cantidad	Separación (m)	Log. Total (m)	Peso Unit (kg/m)	Peso Parcial (kg)
1	3/8"	2,8	5	0,15	14,00	0,56	7,84
2	3/8"	3,26	8	0,15	26,08	0,56	14,60
3	3/8"	3,57	6	0,15	21,42	0,56	12,00
4	3/8"	2,3	2	0,15	4,60	0,56	2,58
5	3/8"	4,6	2	0,15	9,20	0,56	5,15
6	3/8"	3,8	6	0,15	22,80	0,56	12,77
7	3/8"	4,5	6	0,15	27,00	0,56	15,12
8	3/8"	3	6	0,15	18,00	0,56	10,08
9	3/8"	1,1	10	0,15	11,00	0,56	6,16
10	3/8"	0,85	2	0,15	1,70	0,56	0,95
11	3/8"	0,87	3	0,15	2,61	0,56	1,46
12	3/8"	0,7	6	0,15	4,20	0,56	2,35
Total					162,61		91,06

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Fuente: Radicado CAM No. 35127 de 28/11/2024

3. UBICACIÓN ESPACIAL DEL PROYECTO

NOMBRE	COORDENADAS GEOGRAFICAS		COORDENADAS PLANAS DE ORIGEN BOGOTA	
	LATITUD	LONGITUD	E	N
Punto de captación	2°53'21.00"N	75°28'15.00"W	845096	811309
Obra de control	2°53'37.80"N	75°27'36.84"W	846275	811824
Predio Lote El Porvenir No.1	2°53'29.86"N	75°27'17.78"W	846863	811580

Fuente: Coordenadas suministradas en el plano de localización general el cual se encuentra en el Radicado CAM No. 35127 de 28/11/2024

Ilustración. Ubicación espacial del proyecto


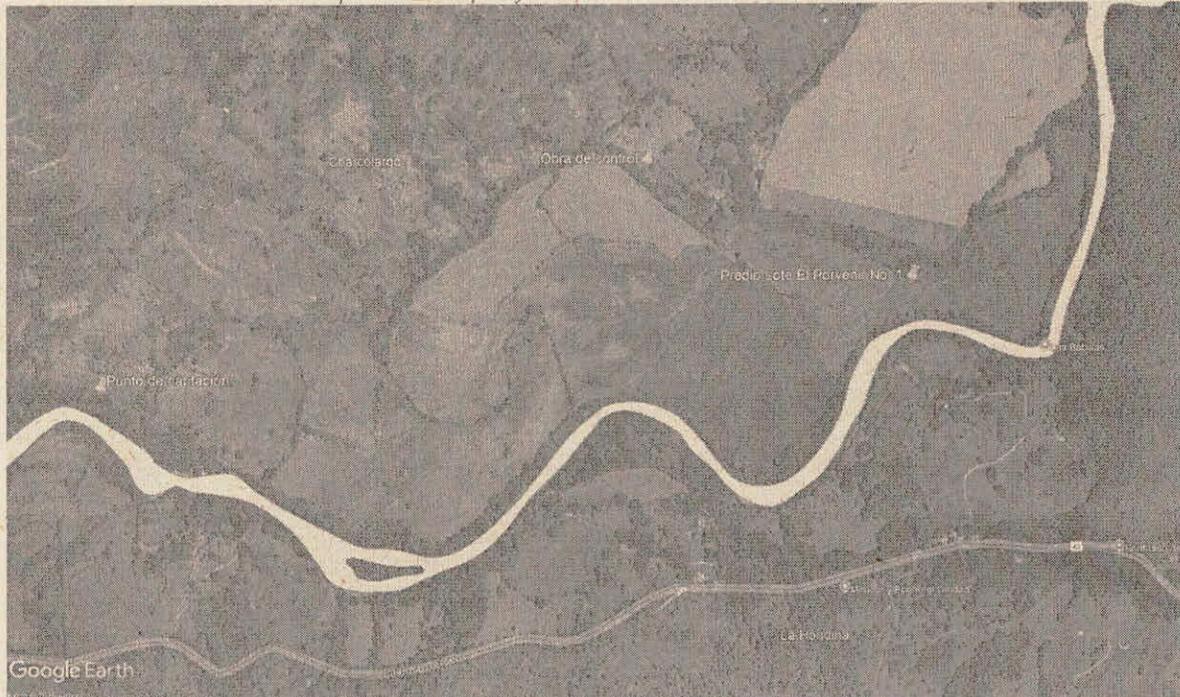


Imagen No.1 ubicación espacial del punto de captación y la ubicación de la obra de control de caudal. – Fuente: Google Earth

4. CONCEPTO TÉCNICO

Que verificados los documentos que acompañan el radicado CAM No. 2024-E 35127 de 28 de noviembre de 2024 presentados por el señor Jairo Castañeda, identificado con C.C No. 4.922.006 de Palermo (Huila) y Nora Fierro De Castañeda, identificado con C.C. No. 26.534.928 de Palermo (Huila) actuando como titulares de la concesión otorgada, en beneficio del predio denominado Lote El Porvenir No. 1 en cumplimiento al Artículo Tercero y Cuarto de la Resolución CAM No. 3946 del 30 de diciembre del 2021, se encuentra que:

- Presenta plano de ubicación general el cual cumple con las escalas exigidas en el artículo 2.2.3.2.19.8 del decreto 1076 del 2015.
- Presenta plano de obra civil, el cual cumple con el artículo 2.2.3.2.19.8 contemplado en el decreto 1076 del 2015.
- Presenta memoria de cálculos hidráulicos, una vez se verifica los cálculos son correctos.
- Presenta las dos (2) copias de cada plano que exige la corporación autónoma regional del alto magdalena (CAM).
- Cumple con el caudal de diseño asignado inicialmente mediante Resolución CAM No. 3946 del 30 de diciembre del 2021.





RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

- Presenta copia de la tarjeta profesional y cedula de ciudadanía, certificado de vigencia profesional en cumplimiento con el artículo 2.2.3.2.19.15 contemplado en el decreto 1076 del 2015.
- Presenta memoria de responsabilidad, exigido en el artículo 2.2.3.2.19.15 contemplado en el decreto 1076 del 2015.
- Verificados los planos se observa que presentan la escala requerida en el decreto 1076 del 2015, también, se observa con claridad la información y detalles de los diseños de las obras proyectadas.
- De acuerdo con los planos de localización entregados, se estableció que el proyecto no se encuentra dentro de la faja de 30 m de cota máxima de inundación correspondiente a la ronda hídrica, cumpliendo lo señalado en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974.
- La corporación autónoma regional de alto magdalena (CAM) **NO SE HACE RESPONSABLE** si se perturba la servidumbre de los predios aledaños **por** la construcción de obras hidráulicas de control, conducción, derivación y/o medición que se encuentren fuera del Área del predio señalado en los diseños presentados y verificado según resolución 3946 del 30 de diciembre de 2021.
- Se considera técnicamente viable aprobar los diseños y planos presentados por los usuarios titulares de la concesión, correspondiente a una obra hidráulica para la medición y control de caudal concesionado tipo vertedero Rectangular, la cual presenta las siguientes características de diseño:


Diseño Vertedero Rectangular de pared delgada Q=20LPS		
Variable	Medida	Unidad
Caudal de diseño (Q)	20	L/s
	0,020	m ³ /s
Tirante en Canal (y)	65,4	cm
Altura Cresta del vertedero rectangular (w)	60	cm
Coefficiente de gasto calculado	0,63	-
Gravedad de la Tierra	9,81	m/s ²
Ancho del vertedero (b)	0,8	m
Relación h/w	0,09	≤1 Ok
Coefficiente de descarga calculado (C)	1,85877	-
Carga del vertedero calculado (h)	5,4	cm

Fuente: Datos tomados del diseño presentado en el radicado CAM 2024-E 35127

Diseño Vertedero Rectangular de pared delgada Q=30LPS		
Variable	Medida	Unidad
Caudal de diseño (Q)	30	L/s
	0,030	m ³ /s
Tirante en Canal (y)	67,1	cm
Altura Cresta del vertedero rectangular (w)	60	cm
Coefficiente de gasto calculado	0,628	-
Gravedad de la Tierra	9,81	m/s ²
Ancho del vertedero (b)	0,80	m
Relación h/w	0,12	≤1 Ok
Coefficiente de descarga calculado (C)	1,85254	-
Carga del vertedero calculado (h)	7,1	cm

Fuente: Datos tomados del diseño presentado en el radicado CAM 2024-E 35127

Figura 11 Obra de Control Vista Frontal

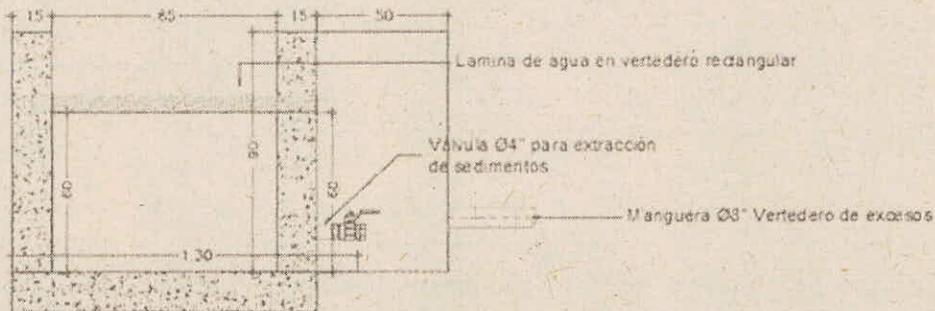

Fuente: C&A INGEHIDRICO S.A.S

Fuente: Datos tomados del diseño presentado en el radicado CAM 2024-E 35127

(...)



**RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO**

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Por lo anteriormente expuesto, el profesional especializado de la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental mediante concepto técnico de fecha 31 de marzo de 2025, se permite conceptuar:

*"**VIABLE** la aprobación de los planos y memorias técnicas de la obra hidráulica Vertedero Rectangular de Pared Delgada para la medición de caudal del predio denominado Lote El Porvenir No. 1 presentados por el señor Jairo Castañeda, identificado con C.C No. 4.922.006 de Palermo (Huila) y Nora Fierro De Castañeda, identificado con C.C. No. 26.534.928 de Palermo (Huila), con dirección de notificación electrónica norafierro@live.com."*

Que de conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, es competente para la aprobación de los planos.

Que la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental en ejercicio de la facultad otorgada por la Dirección General según resoluciones Nos. 4041 de 2017, modificada bajo las resoluciones Nos. 104 de 2019, 466 de 2020, 2747 de 2022, 864 de 2024 acoge en todas sus partes el concepto técnico de fecha 31 de marzo de 2025, emitido por el profesional especializado de la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación y en consecuencia

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO APROBAR los diseños y planos presentados para los Lote El Porvenir No. 1 correspondiente a una obra hidráulica Vertedero Rectangular de Pared Delgada para la medición de caudal concesionado **PRIMERA SUBDERIVACION PRIMERA DERECHA (RIO TUNE)**, conforme lo establece la resolución CAM No. 3946 del 30 de diciembre del 2021 se "reglamenta los usos y aprovechamiento de las aguas superficiales de uso público – Rio Tune, Quebrada La Guagua y sus principales tributarios que discurren por los municipios de Teruel y Palermo, en el Departamento del Huila". Solicitud que fuera presentada por los señores JAIRO CASTAÑEDA, identificado con C.C No. 4.922.006 de Palermo (Huila) y NORA FIERRO DE CASTAÑEDA, identificado con C.C. No. 26.534.928 de Palermo (Huila), de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Los demás permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que requiera el proyecto para la construcción de las obras hidráulicas, deberán solicitarse previamente al inicio de estas.


ARTICULO TERCERO: Conceder un plazo de ciento veinte (120) días a partir de ser notificada la resolución de aprobación, Para la construcción de las obras conforme a los diseños y planos Aprobados, para lo cual deberá instalar los elementos necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua que se derive según aforos y curvas de calibración de esta.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Resolución dará lugar a la imposición de las sanciones señaladas en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 modificado por la ley 2387 de 2024, previo proceso sancionatorio adelantado por la Entidad ambiental.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los señores Jairo Castañeda, identificado con C.C No. 4.922.006 de Palermo (Huila) y Nora Fierro De Castañeda, identificado con C.C. No. 26.534.928 de Palermo (Huila), con dirección de notificación electrónica norafierro@live.com., de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, informándole que contra la misma procede el recurso de reposición dentro de los diez días siguientes a la notificación de la Resolución.

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE



JUAN CARLOS ORTIZ CUELLAR
Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental

Cbahamon.
Profesional Especializado SRCA